



Anexos


Anexo I

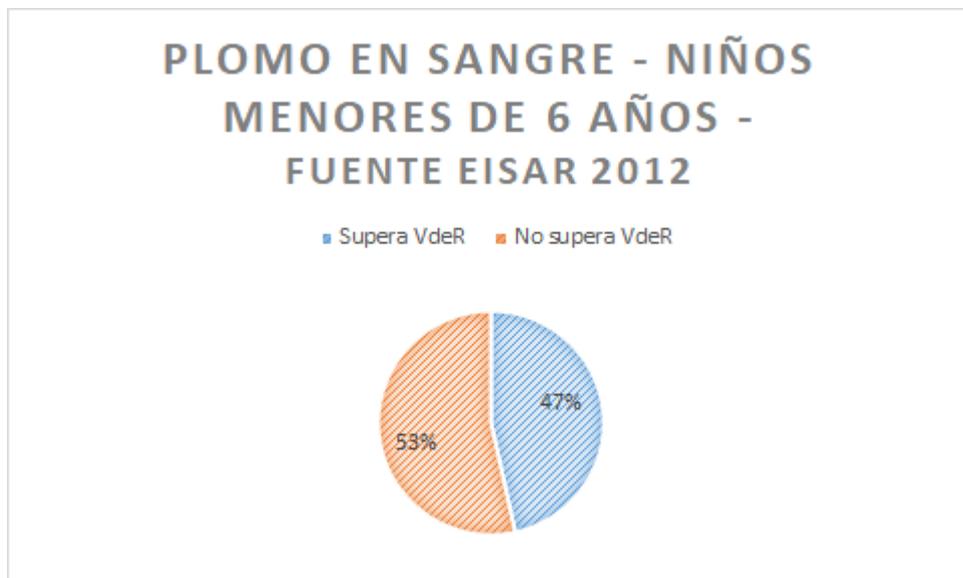

Cromo en orina - Menores de 6 años Fuente: EISAR 2012

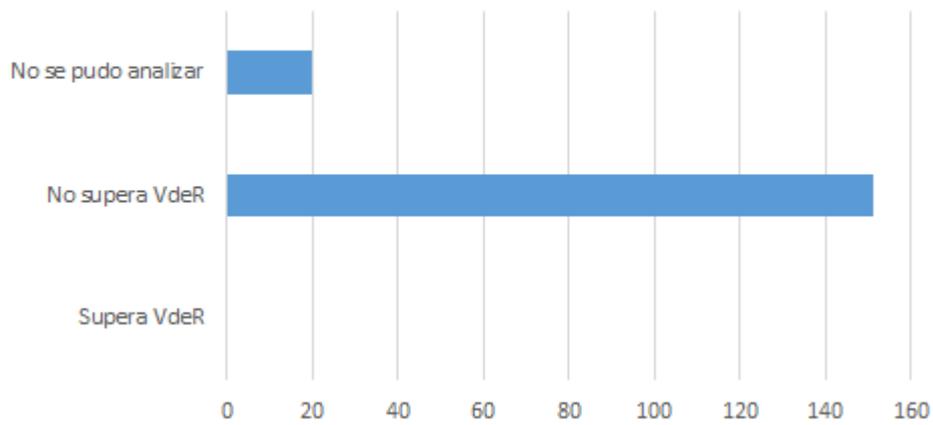


Tolueno en orina - Menores de 6 años Fuente: EISAR 2012



■ Supera VdeR ■ No supera VdeR ■ No se pudo analizar

Benceno en orina - Menores de 6 años Fuente: EISAR 2012



■ Supera VdeR ■ No supera VdeR ■ No se pudo analizar

Anexo II	
Establecimientos Críticos - Establecimientos de seguimiento particular y distancia al sitio	
Establecimiento	Distancia
Cooperativa de Trabajo Decosur Limitada	Entre 0 y 100 metros
Meranol SACI	Entre 101 y 400 metros
Petrobas Argentina SA	Entre 101 y 400 metros
Shell CIA Argentina de Petróleo SA	Entre 101 y 400 metros
Central Dock Sud	Entre 401 y 700 metros
Destilería Argentina de Petróleo SA	Entre 401 y 700 metros
Energen SA	Entre 401 y 700 metros
Petro Rio Compañía Petrolera SA	Entre 401 y 700 metros
Tri-Eco SA	Entre 401 y 700 metros
Fuente: ACUMAR	

Anexo III			
Parámetros medidos en el pozo de agua subterránea ACUMAR-031F y comparación con valores máximos para consumo humano			
Parámetro	Unidad de medida	Límite aceptado para consumo CCA	ACUMAR-031F Freático
ph	U. pH	6.5 - 8.5 U pH	7.1
Turbiedad	NTU	<3	58
Amoníaco	mg/l	<0.2	15.5
Cloruro	mg/l	<350	170
Dureza total	mg/l	<400	625
Fluoruro	mg/l	<1	0.5
Sólidos Disueltos totales	mg/l	<1500	2034
Arsénicos	mg/l	0.05	0,02
Hierro	mg/l	<0.3	6.4
Manganeso	mg/l	<0.1	5.73
Nitratos	mg/l	<45	<45
Fuente: ACUMAR			